
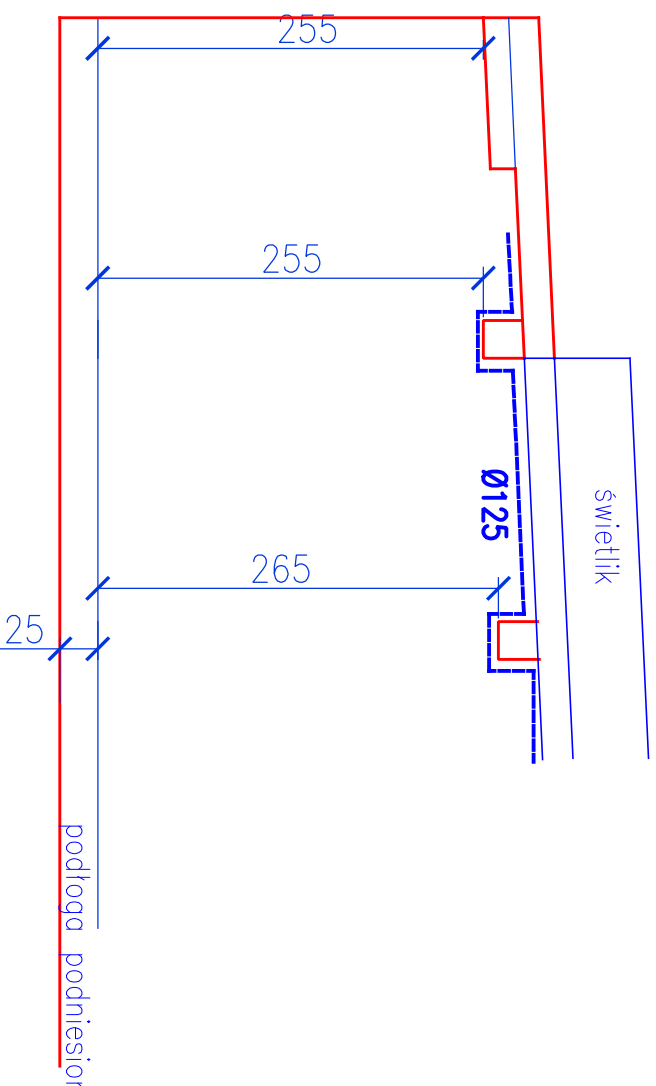


# WENTYLACJA piętro

1. rurociągi spiro stalowe ocynkowane w izolacji z wełny mineralnej o gr. 30mm
2. osprzęt: nawiewniki, wywiewniki, anemostaty
3. regulacja: przepustnice regulacyjne okrągłe spiro

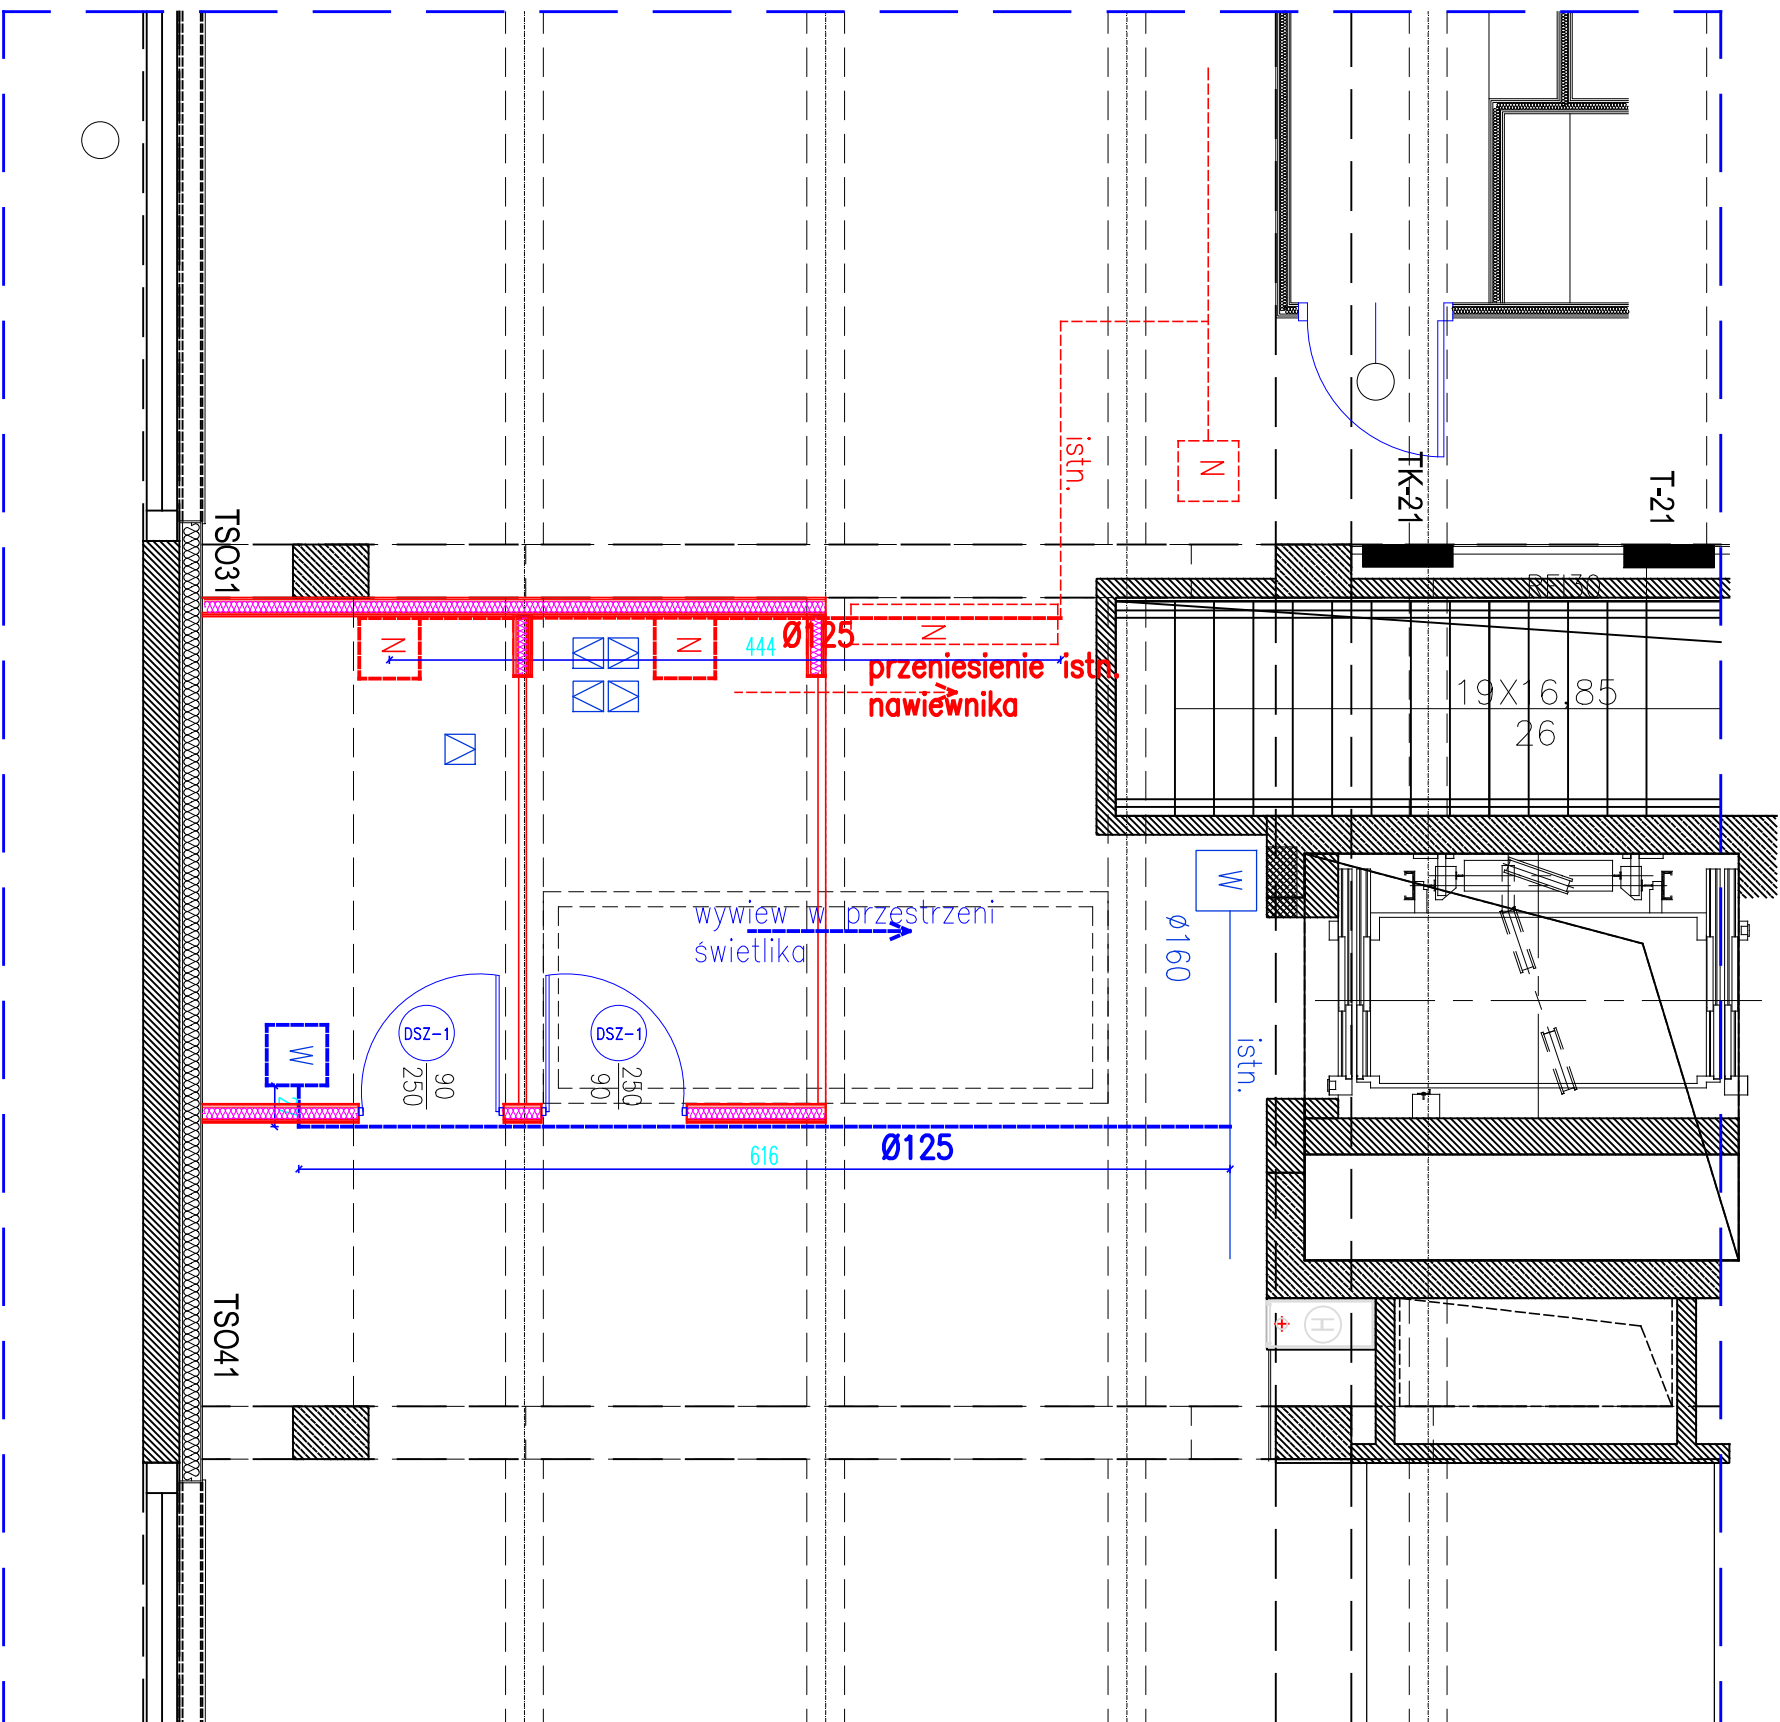

Obiekt:		Lokal biurowy INTRUM Sp. z o.o.	
Adres:		w Białymstoku przy ul. Węgłowej 5	
Inwestor:		Komunalne Towarzystwo Budownictwa	
Faza projektu		Projekt wykonawczy	
Branża		WENTYLACJA	
Tytuł rysunku		PIĘTRO I	
		wentylacja mechaniczna	
		W/04	
		Rewizja	
		00	